

BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA - 2018/2019 RESERVATÓRIO LOPES II


SETEMBRO DE 2019

- Reunião de Alocação de Água realizada no dia 10/12/2018 em Ouricuri – PE

Contatos:

- APAC – Gerência de Planos e Sistema de Informações, gpsi@apac.pe.gov.br / (81) 3183-1026, (81) 3183-1027

ESTADOS HIDROLÓGICOS/VOLUME ESPERADO/VOLUME OBSERVADO

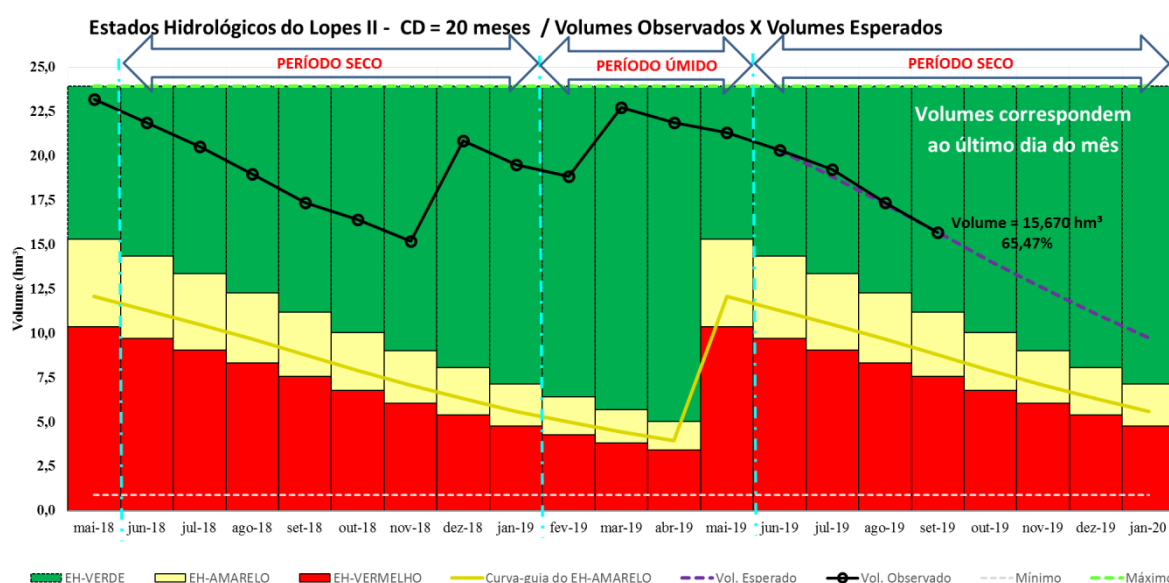

Volumes Esperados e observados do reservatório para o período de dez/2018 a nov/2019

Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)	Mês	Volume Esperado (hm ³)	Volume Observado (hm ³)
Dez/2018	15,178	20,854	Abr/2019	10,750	21,859	Ago/2019	17,293	17,371
Jan/2019	13,869	19,514	Mai/2019	9,898	21,323	Set/2019	15,709	15,670
Fev/2019	12,776	18,844	Jun/2019	20,318	20,318	Out/2019	14,046	-
Mar/2019	11,688	22,730	Jul/2019	18,843	19,246	Nov/2019	12,539	-

Usos Acordados (dez/2018 a nov/2019)

Usos (L/s)	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
Consumo humano - Abastecimento Público (COMPESA)	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Consumo humano (Rural)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Dessedentação Animal	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Irrigação de montante	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Defluência de Jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24

Usos Verificados

Usos (L/s)	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
Consumo humano - Abastecimento Público (COMPESA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Dessedentação Animal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Irrigação no entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-
Defluência de Jusante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-

SI – Sem Informação

Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
1.	Monitoramento					
1.1	Medição do nível de água do reservatório Lopes II	APAC	Medição e envio nos dias úteis			
1.2	Medição dos volumes capitados no reservatório Lopes II pela COMPESA para abastecimento Público	COMPESA	Medição diária e envio mensal (até o quinto dia útil de cada mês)			
2.	Instrumentação					
2.1	Revisão/instalação de réguas para medição linimétrica	APAC	Atrelado ao rebaixamento do nível de água do açude			
3.	Regulação dos usos					
3.1	Termo de Alocação 2018/2019	APAC	Até 20/dez/2018			
3.2	Campanhas de fiscalização	APAC	Contínuo			
4.	Outras ações					
4.1	Cadastro de usuários do reservatório Lopes II (inclusive com coordenadas geográficas)	O CONSU tentará dar apoio para conseguir estas informações	Junho de 2019			
4.2	Encaminhamento de formulário para cadastro de usuários	APAC	Dezembro de 2019			