

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA - 2019/2020 RESERVATÓRIO NILO COELHO


**ABRIL DE 2020**

- Reunião de Alocação de Água realizada no dia 13/08/2019 em Terra Nova – PE

Contatos:

- APAC – Gerência de Planos e Sistema de Informações, [gpsi@apac.pe.gov.br](mailto:gpsi@apac.pe.gov.br) / (81) 3183-1026, (81) 3183-1027

### ESTADOS HIDROLÓGICOS/VOLUME ESPERADO/VOLUME OBSERVADO

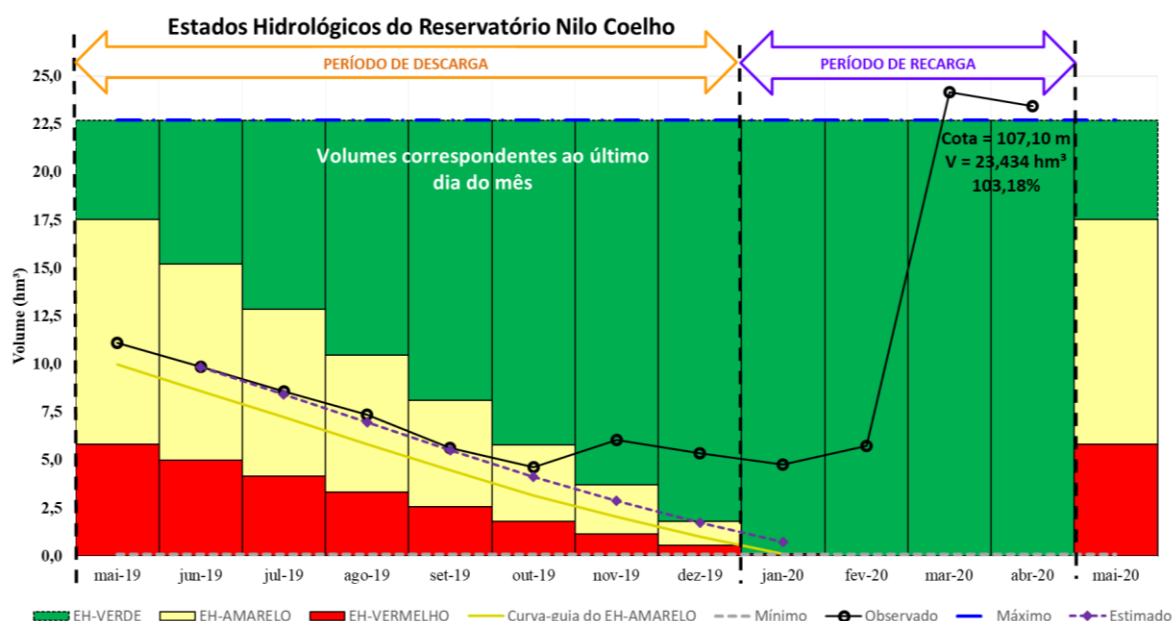

Volumes Esperados e observados do reservatório para o período de jun/2019 a abr/2020

Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)	Mês	Volume Esperado (hm³)	Volume Observado (hm³)
Mai/2019	-	-	Set/2019	5,526	5,640	Jan/2020	0,746	4,786
Jun/2019	9,858	9,858	Out/2019	4,111	4,616	Fev/2020	0,0	5,754
Jul/2019	8,419	8,575	Nov/2019	2,873	6,039	Mar/2020	0,0	24,157
Ago/2019	6,958	7,378	Dez/2019	1,740	5,536	Abr/2020	0,0	23,434

### Usos Acordados – Período: ago/2019 a jul/2020

Usos (L/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
Cons. animal mont.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Irrigação de montante	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
Irrig. Jusante + cons. animal	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5	116,5
Perenização	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
<b>Total</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>	<b>279,0</b>

### Usos Verificados – Período: ago/2019 a jul/2020

Usos (L/s)	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul
Consumo animal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-
Irrigação de montante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-
Irrigação de jusante	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-
Perenização	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-
<b>Total</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**SI – Sem Informação**

Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1.</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Leitura das réguas do reservatório	CONSU	Diária			
<b>2.</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Revisão/instalação de réguas para medição linimétrica	APAC	Até 31/12/2019			
<b>3.</b>	<b>Regulação dos usos</b>					
3.1	Divulgação no site do 2019/2020	APAC	Termo de Alocação 10/09/2019			
3.2	Regularização dos usos	Usuários	Fevereiro/2020			
<b>4.</b>	<b>Outras ações</b>					
4.1	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos da barragem	SEINFRA	Em planejamento			
4.2	Elaborar e enviar a demanda ao Governo do Estado através da SEINFRA em relação à aquisição de água do PISF	CONSU	Até 05/09/2019			
4.3	Elaborar e enviar ofício solicitando apoio da APAC na estimativa de demanda em relação aos usuários de montante e jusante do reservatório, com base nos cadastros entregues e outras estimativas, visando a definição da demanda para aquisição de água do PISF	CONSU	Até 05/09/2019			
4.4	Cadastro de usuários de montante e jusante do reservatório Nilo Coelho (com coordenadas geográficas)	CONSU com apoio das prefeituras de Terra Nova e Cabrobó	Até 05/09/2019	Realizado entre jan/mar2020		